

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 1A-EU-05/23-04

Zgodnie z dyrektywą UE 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Republika Czeska
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że

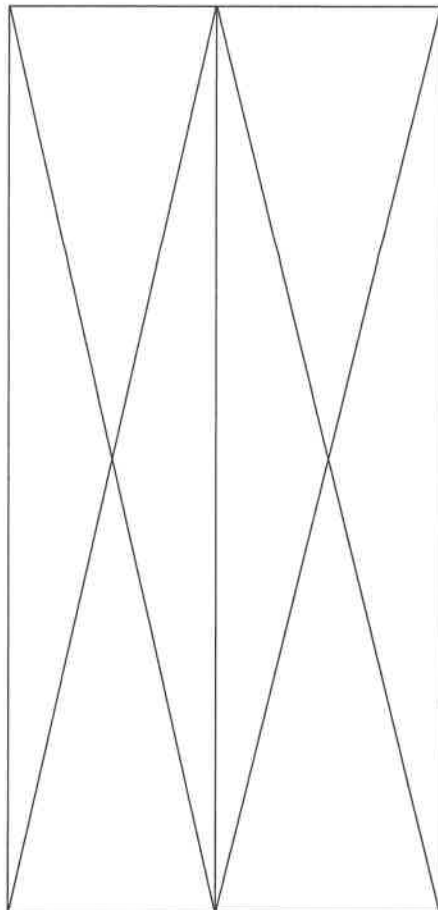
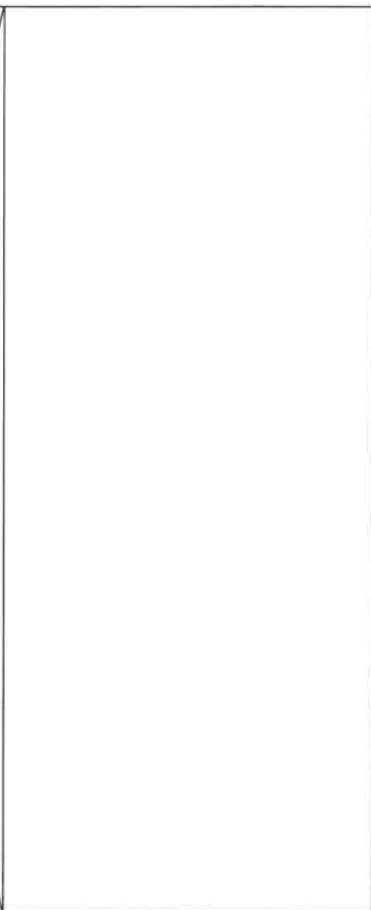
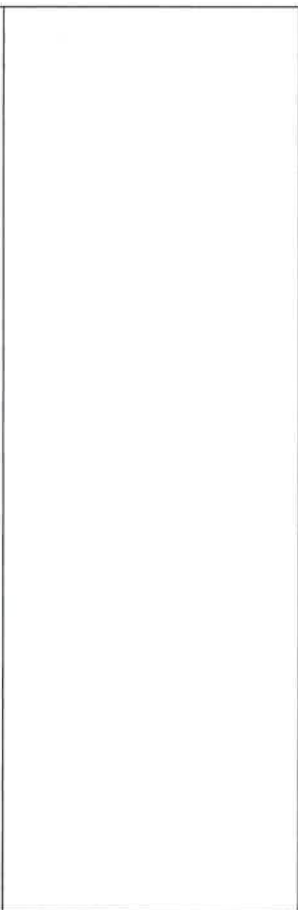




Wyrób/typ: **Puszki LK i akcesoria do kanałów elektroinstalacyjnych**

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska**

Przedmiot deklaracji: Puszki używane do akcesoriów elektrycznych do domowych i podobnych stałych instalacji elektrycznych. Są odporne na rozprzestrzenianie się ognia. Dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura podczas instalacji wynosi od -5°C do +60°C. Kolor dopasowany do zamówienia klienta.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami.

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne specyfikacje techniczne/testowane produkty
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 z późniejszymi zmianami ČSN EN 60670-1:05 +Z1:10+A1:13+Z2:21 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-22:07 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 230187-01/01 z dnia 31.03.2023 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05+ Z1:10+A1:13 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 703535-01/01 z dnia 25.9.2017 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	
		ČSN EN 60529:1993+A1:2001+A2:2014 z późniejszymi zmianami, (EN 60529:1993 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-1:2005+Z1:2010+A1:2013, čl. 13.2 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:2005 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 700333-01/01 z dnia 18.4.2017 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	Test IP 40 został przeprowadzony dla produktów: puszka LK 80x20R/1 puszka LK 80/3 puszka LK 80R/1 puszka LK 80R/2 puszka LK 80/1 puszka LK 80x16T puszka LK 80x28R/1 puszka LK 80/2 puszka LK 80R/3 puszka LK 80x28/1 puszka LK 80x28T Akcesoria: pokrywa VLK 80

			<p>pokrywa VLK 80/R pokrywa VLK 80/T</p> <p>Powyższe produkty spełniają normę IP 40 z następującymi akcesoriami</p> <p>Produkty wykonane są z PCV, puszki są tożsame strukturalnie, zawierają skrót oznaczający numer modelu HF (bezhalogenowy)</p> <p>Typ: puszka LK 80x20R/1 HF puszka LK 80/3 HF puszka LK 80R/1 HF puszka LK 80R/2 HF puszka LK 80/1 HF puszka LK 80x16T HF puszka LK 80x28R/1 HF puszka LK 80/2 HF puszka LK 80R/3 HF puszka LK 80x28/1 HF puszka LK 80x28T HF</p> <p>Akcesoria: pokrywa VLK 80 HF pokrywa VLK 80/R HF pokrywa VLK 80/T HF</p> <p>Powyższe produkty spełniają normę IP 40 z następującymi akcesoriami.</p>		
			<p>ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2</p>	<p>Wewnętrzny raport z badań nr 009/2022 z dnia 9.5.2022</p>	<p>LK 80x28 T</p>
			<p></p>	<p></p>	<p>Bezhalogenowe (HF) zgodnie z dokumentacją dostawcy</p>
			<p></p>	<p></p>	<p>Formularze danych bezpieczeństwa dla stosowanych materiałów</p>
<p>Rozporządzenie 1907/2006 - REACH</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>		

Z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach na produkcie zostało umieszczone oznakowanie CE.

Moduł oceny zgodności: **MODUŁ A: Wewnętrzna kontrola produkcji**

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcje montażu
- Karty katalogowe
- Katalog produktów dostępny bezpłatnie na stronie <https://www.kopos.pl/pl/katalogi>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018 zgodnie z krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa“.

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska


Data wydania: 14.04.2023



Ing. Jana Dejmková

Dyrektor ds. Jakości

Załącznik Nr 1 do Deklaracji Zgodności UE Nr 1A-EU-05/23-04
Puszki LK i akcesoria do kanałów elektroinstalacyjnych

Nazwa	Typ	Do kanałów elektroinstalacyjnych	
Puszka przyrządowa	LK 80/1	LK 80/1 HF	
	LK 80/2	LK 80/2 HF	
	LK 80/3	LK 80/3 HF	
	LK 80R/1	LK 80R/1 HF	
	LK 80R/2	LK 80R/2 HF	
	LK 80R/3	LK 80R/3 HF	
	LK 80x16 T	LK 80x16 T HF	
	LK 80x20R/1	LK 80x20R/1 HF	
	LK 80x28 2R	LK 80x28 2R HF	
	LK 80x28 2T	LK 80x28 2T HF	
	LK 80x28 2ZK	LK 80x28 2ZK HF	
	LK 80x28 2ZT	LK 80x28 2ZT HF	
	LK 80x28 T	LK 80x28 T HF	
	LK 80x28/1	LK 80x28/1 HF	
	LK 80x28R/1	LK 80x28R/1 HF	
	LKM 45	LKM 45 HF	
	Pokrywa	VLK 80	VLK 80 HF
		VLK 80/T	VLK 80/T HF
VLK 80/R		VLK 80/R HF	
VLK 80/2R		VLK 80/2R HF	
VLK 120		VLK 120 HF	
Akcesoria Ramka nadstawna	NR 2ZT	NR 2ZT HF	
	NR 80 R, NR 80/R	NR 80 R HF, NR 80/R HF	
	NRT	NRT HF	
	NR 2 ZPK	NR 2 ZPK HF	
Podkłady termoizolacyjne	PI 80 2ZT		
	PI 80 2ZK		
	PI 80 R		
	PI 80 T		
Pierścień zaciskowy	S-66		
Samozacisk	TYP015-TYP018		



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

